


PROFIL GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM

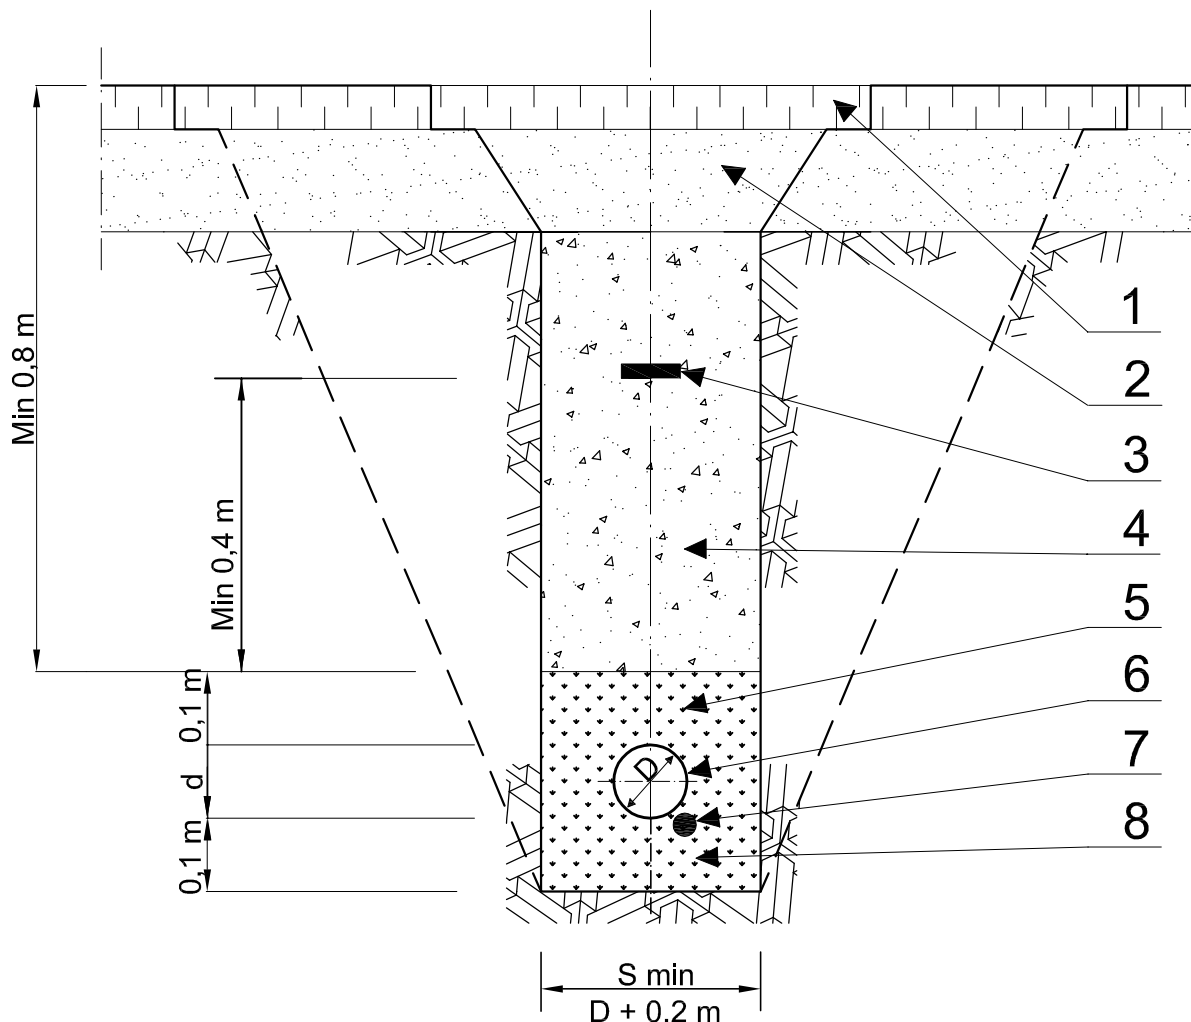

1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa żwiru stabilizowanego
3. Taśma ostrzegawcza żółta, szerokości min 0.20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadsypka nie mniej niż 10.0 cm
6. Gazociąg rura przewodowa z PE
7. Przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsypka nie mniej niż 10.0 cm dla gruntów piaszczystych bez kamieni przy kamienistym podłożu min. 0.15 cm

UWAGA: W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm dla wszystkich średnic.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.	
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197		15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197	
email: biurokomi@gmail.com		email: biurokomi@gmail.com	
biuro@komi.net.pl		biuro@komi.net.pl	
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:	
-	Profil gazociągu z rur PE w terenie uzbrojony	A	
OBIEKT:	UL. LECHA WE WSI RYBIE		DATA:
			-
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	-
SANITARIK:	Marek Baranowski Biuro: 01075 Białystok BU57398 w spec. Instal- 3 (zbiornikowej) w zakresie Instal. Sanitarnych mgr inż.		
	Marta Walczyńska PDL0142/POOS13 w spec. Instal. -Hydromyśnej w zakresie Instal. Instal. sanitarnych mgr inż.		
Wykonano:	Roman Antypluk		