


Przekrój charakterystyczny (działka nr 1)

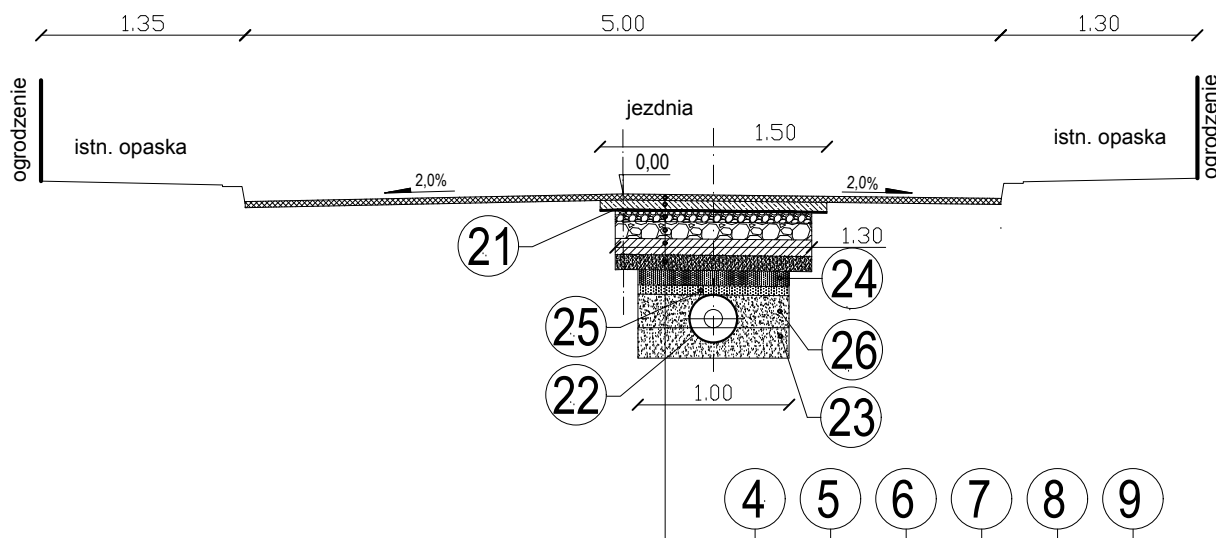

Dane techniczne:

4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S dla KR-2. Warstwa ścieralna grubości 4 cm, skropieniem emulsją
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla KR-2. Warstwa wiążąca grubości 6 cm, skropieniem emulsją
6. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Grubość warstwy 8 cm.
7. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm. Grubość w-wy 12 cm
8. Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{Mpa}$. Grubość warstwy 10 cm.
9. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
21. Warstwa zbrojenia z kompozytu (poplipropylenowa siatka o sztywnych węzłach na geowłókninie).
22. Rura kanalizacyjna
23. Podsypka z piasku filtracyjnego
24. Obsypka z piasku średnioziarnistego warstwami gr. 10 cm, zagęszczanego do $J_s = 9$
25. Obsypka z piasku średnioziarnistego bezpośrednio nad rurą, której nie należy zagęszczać
26. Zasyпка wykopu piaskiem gruboziarnistym 320 cm z jednoczesnym zagęszczaniem

WYKONAWCA PROJEKTU TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak 05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109		ZAMAWIAJĄCY Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn			
Nazwa zadania: PRZEBUDOWA ULICY ORZECHOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RYBIE ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 0+422,30					
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY					
Nazwa rysunku: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE NORMALNE					
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MAŁGORZATA KRZEŚNIAK	Wa-1/01		02-2017	DB.04.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI	MAZ/0143/POOD/12		Skala:	
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	MAZ/0477/PBD/16		1:50	