


Węzeł włączeniowy

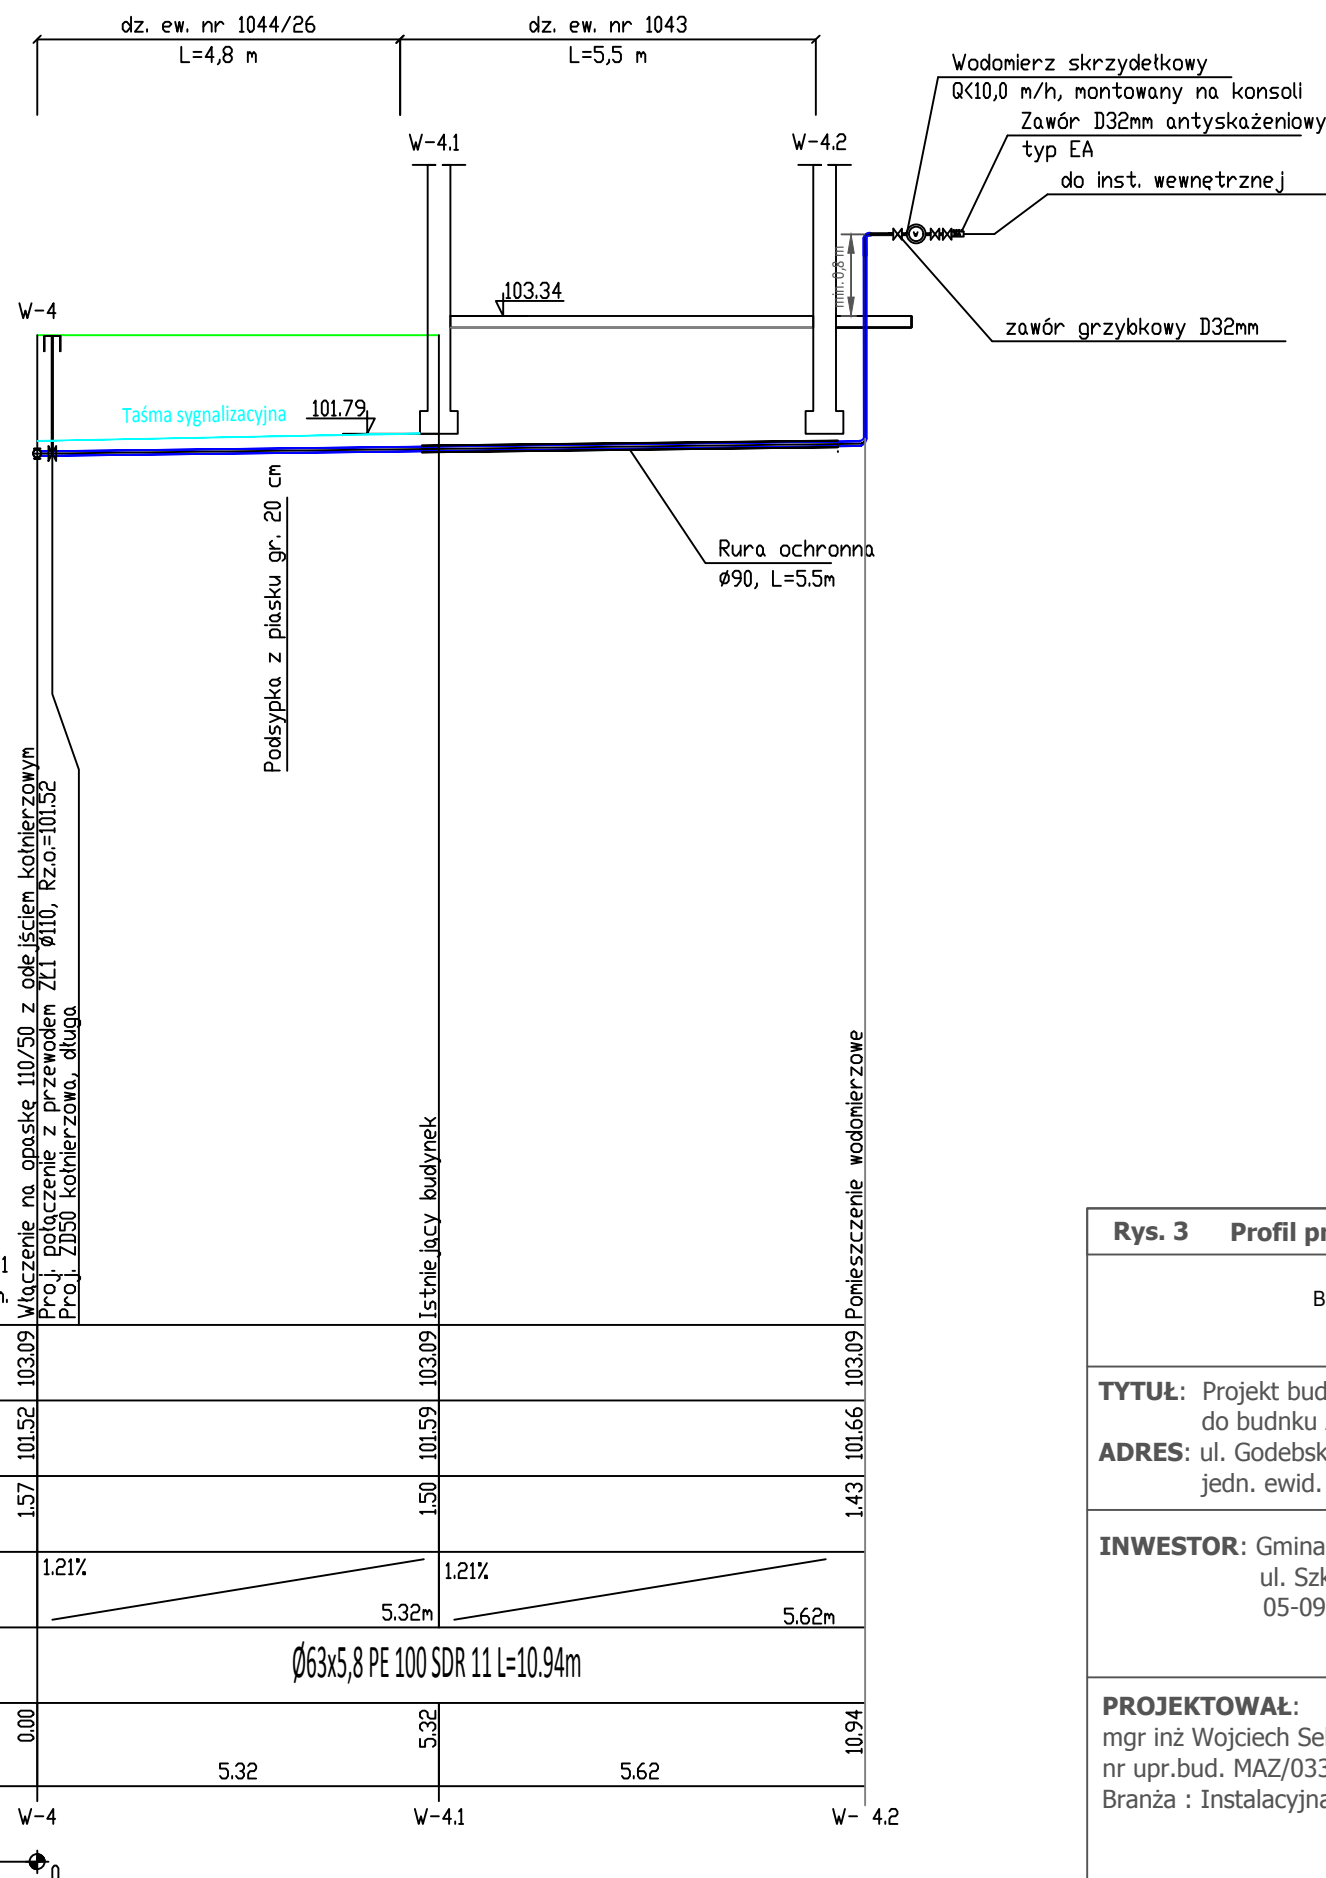

OZNACZENIE PROFILU:		B1	Włoczek	Profil	Istniejący	Pomieszczenie
POZIOM PORÓWNAWCZY		90.00 m n.p.m.	103.09	101.52	103.09	103.09
RZĘDNA TERENU ISTN.						
RZĘDNA OSI PRZEWODU						
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.57			1.50	1.43
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.21%		1.21%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ						
ODLEGŁOŚCI		0.00				10.94
HEKTOMETRY						

Rys. 3 Profil przyłącza wodociągowego Skala 1:100

K.M.R PIPES - ENGINEERING
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
ul. gen. Leopolda Okulickiego 19,
05-500 Piaseczno

TYTUŁ: Projekt budowlany budowy przyłącza wodociągowego do budynku A

ADRES: ul. Godebskiego dz. nr 1043, 1044/26 obr. 01 Raszyn
jedn. ewid. 142106 2

INWESTOR: Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż Wojciech Sekulak
nr upr.bud. MAZ/0332/PWOS/14
Branża : Instalacyjna

13.02.2019 r.