


Studzienka inspekcyjna DN600 z teleskopowym adapterem do włączów, betonowym pierścieniem odciążającym oraz włączem klasy D400

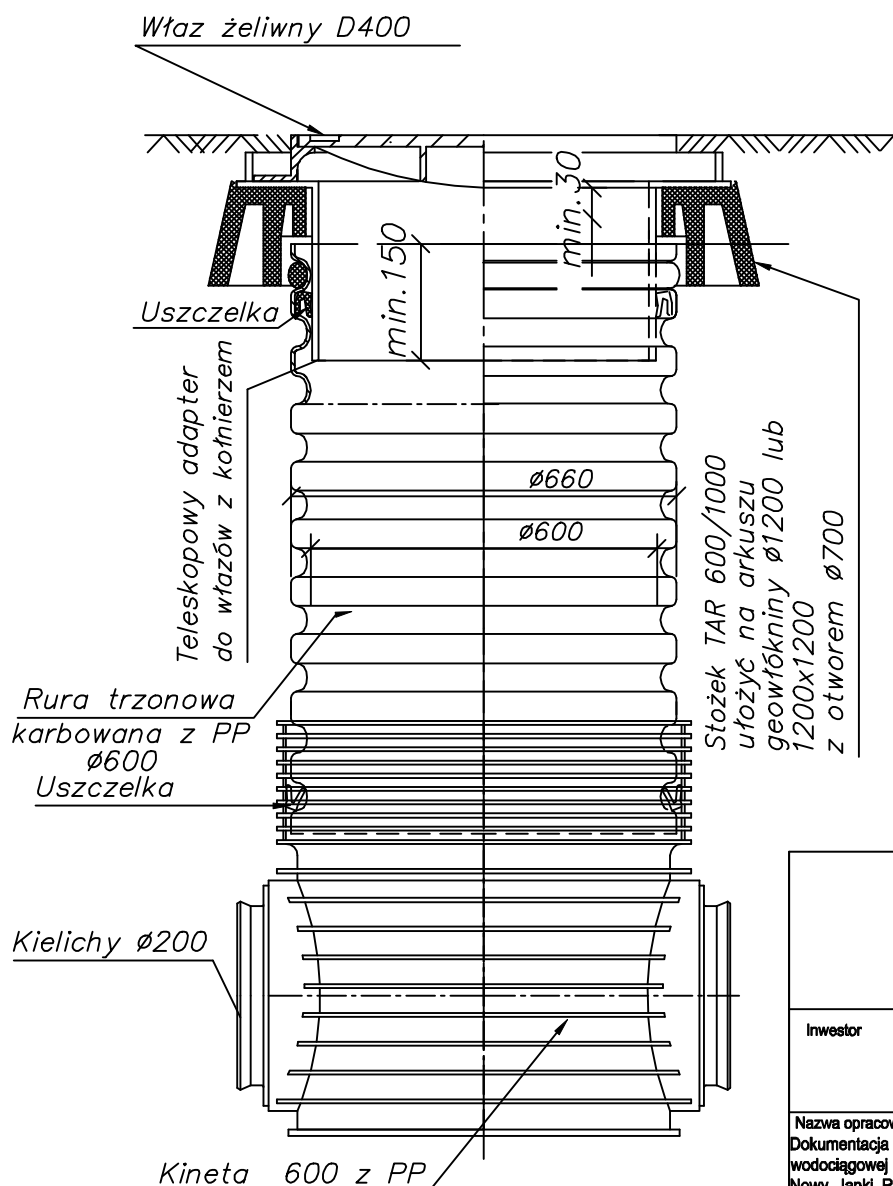

GWK

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa

NIP 1182153217 REGON 368268163

e-mail: biuro@gwks.com.pl

Inwestor

Gmina Raszyn

ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

Nazwa opracowania

Dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rybie, Sękocin Nowy, Janki, Raszyn, Dawidy. Zadanie nr 2

Tytuł opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Długiej w Dawidach - zad 1.8 cz.2

Nazwa rysunku

SCHEMAT STUDNI TWORZYWOWEJ DN600

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	
Opracował	inż. Barbara Adamaszek	—	
Sprawdził	mgr inż. Beata Skorupińska	78/DOŚ/05	

Data 07.2018

Skala ———

Nr rys. 4