



SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø 1200mm

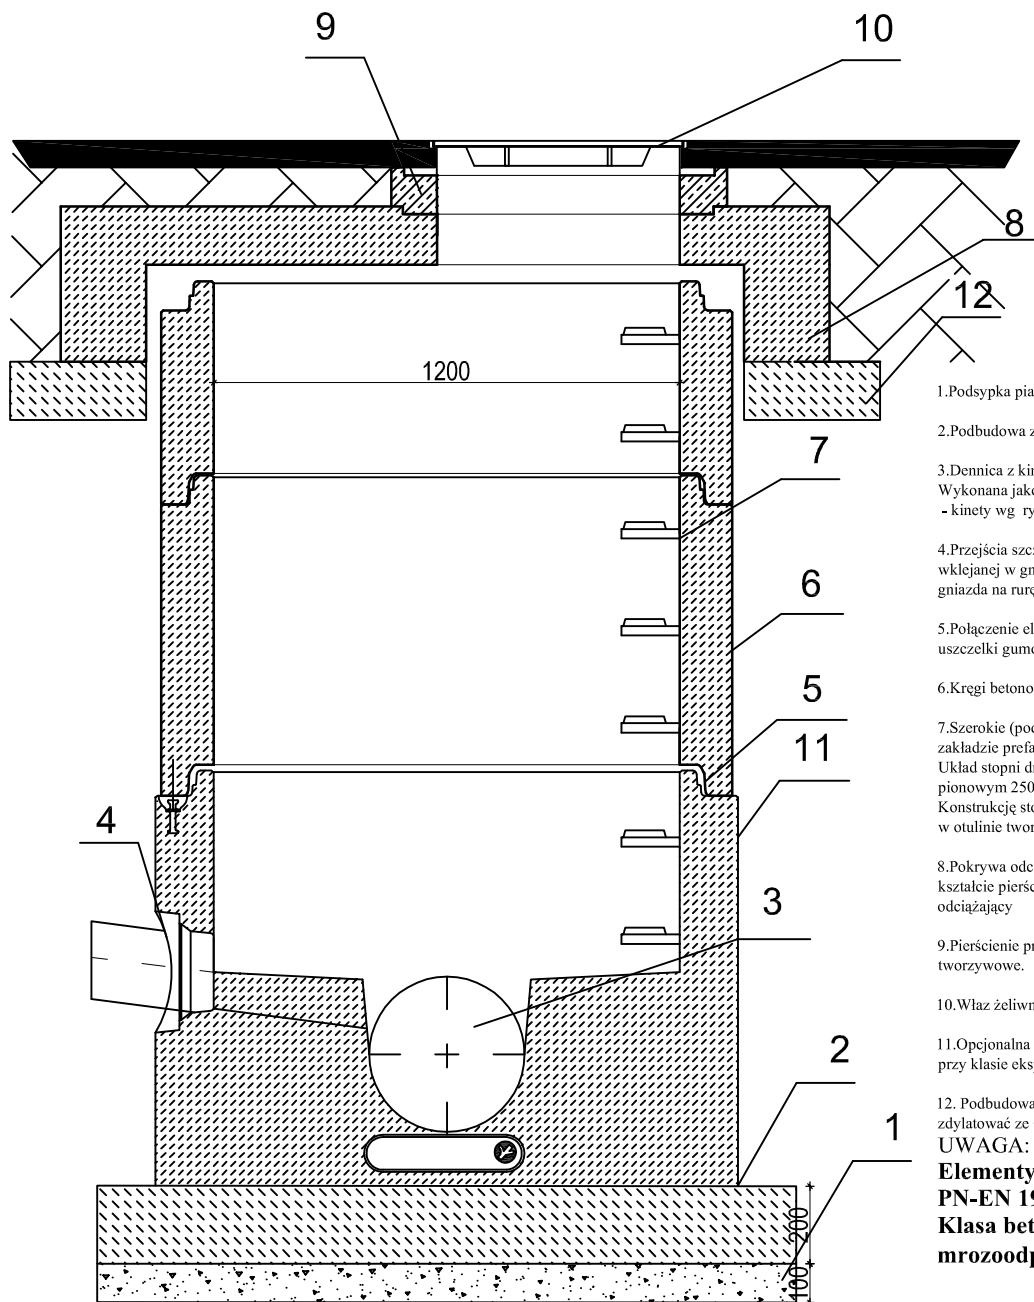

1. Podsyпка piaskowa gr 10 cm
 2. Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
 3. Denna z kinetą monolityczną
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
- kinety wg rys. szczegółowego
 4. Przejęcia szczelne systemowe w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie denicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
 5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
 6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
 7. Szerokie (podwójne) szczeble żłazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
 8. Pokrywa odciażająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciażającego i pokrywy, alternatywnie pokrywa + pierścień odciażający
 9. Pierścienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
 10. Właz żeliwny D400 bezzawiasowy
 11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
 12. Podbudowa z betonu B15 wys. 20cm zdyktować ze ścianą studni
- UWAGA:**
Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu C35/45, wodoszczelność min. W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

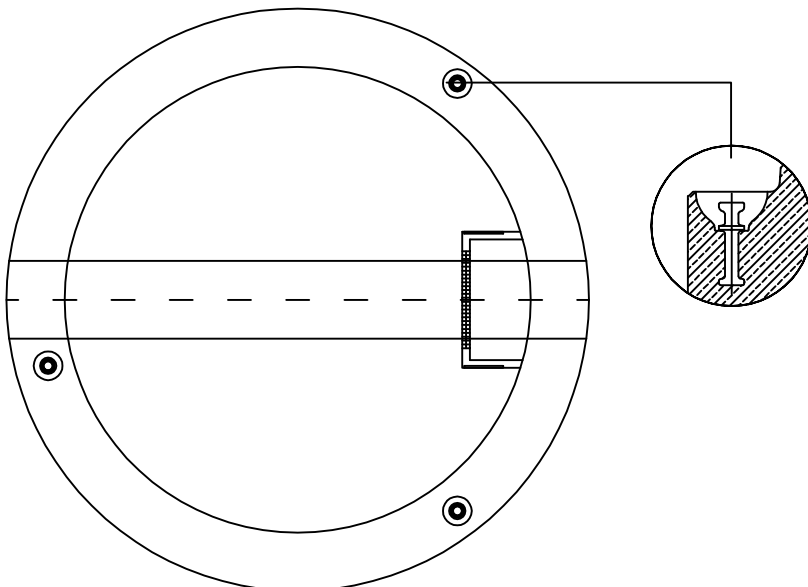

PRACOWNIA PROJEKTOWA		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
			
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:
-	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø1200		B
OBIĘKT:	UL. OLSZOWA WE WSI RYBIE		DATA:
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRAZJA	PROJEKTANT	PODPIS	
SANITARNIA	Marek Baranowski BL/103/76, BL/203/76, BL/373/80 w spec. Instal.- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych mgr inż. Marta Walczyńska POL/0142/PODS13 w spec. Instal.-inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych mgr inż. Roman Antypluk		
Wspieranie:	mgr inż. Roman Antypluk		