


SPOSÓB UŁOŻENIA I RODZAJ WYKOPU DLA RUR Z PE i PVC

PRZEKRÓJ PRZEWODU W WYKOPIE

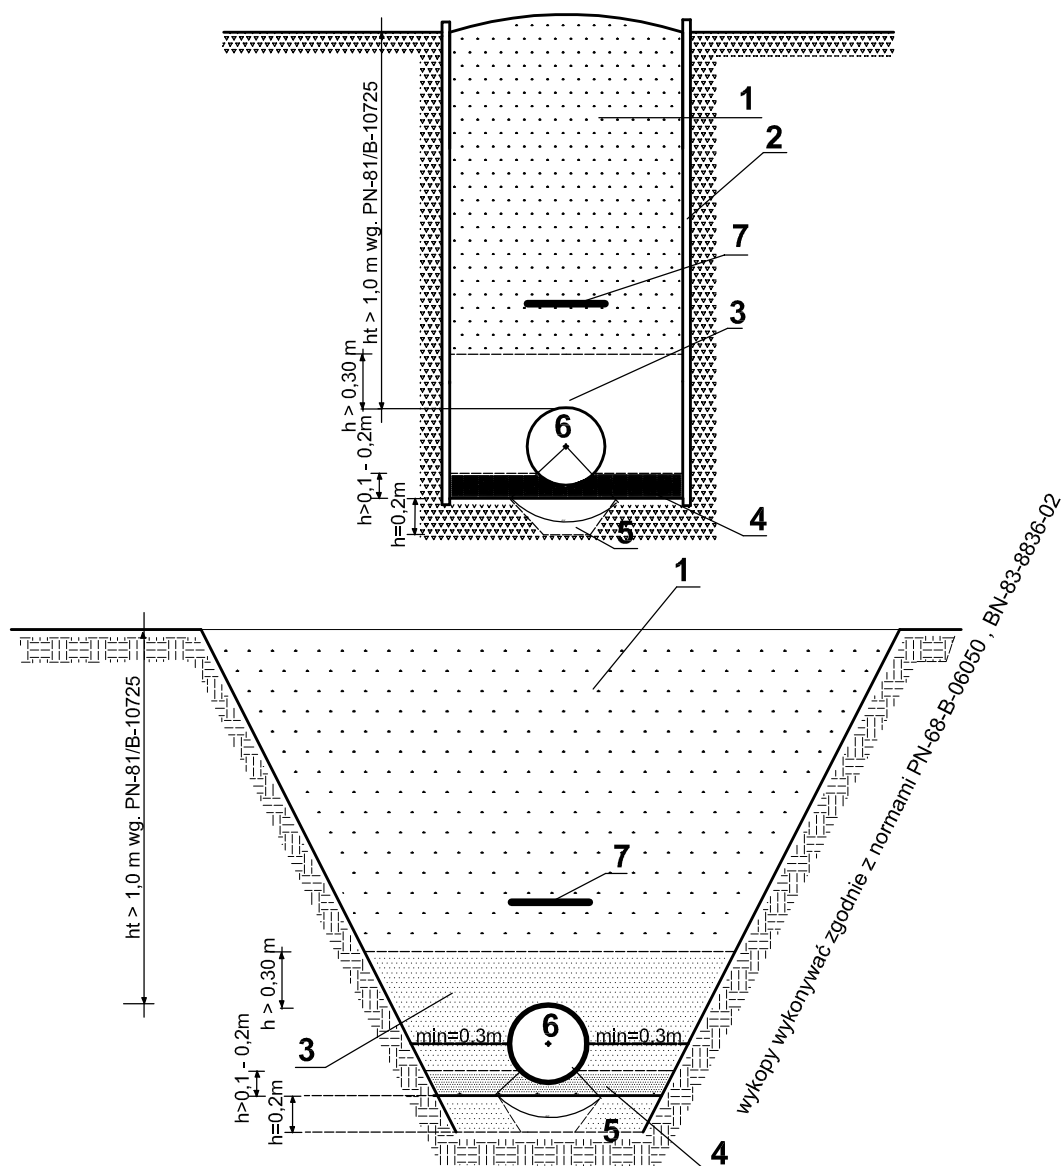

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o. 		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	SPOSÓB UŁOŻENIA I RODZAJ WYKOPU DLA RUR PE i PVC	A
OBIEKT:	UL. OLSZOWA WE WSI RYBIE	DATA:
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:
SANTARIANA	Marek Baranowski IN-10376, BU-20376 BU-07389 w spec. Instal.- inżynierii w zakresie sieci instal. sanitarnych mgr inż.	
	Marta Walczyńska IN-01420, PO-05143 w spec. Instal.- inżynierii w zakresie sieci i instal. sanitarnych mgr inż.	
Współpraca:	mgr inż. Roman Antypluk	