


PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- WPUSTY cz.1 ---- 100/500

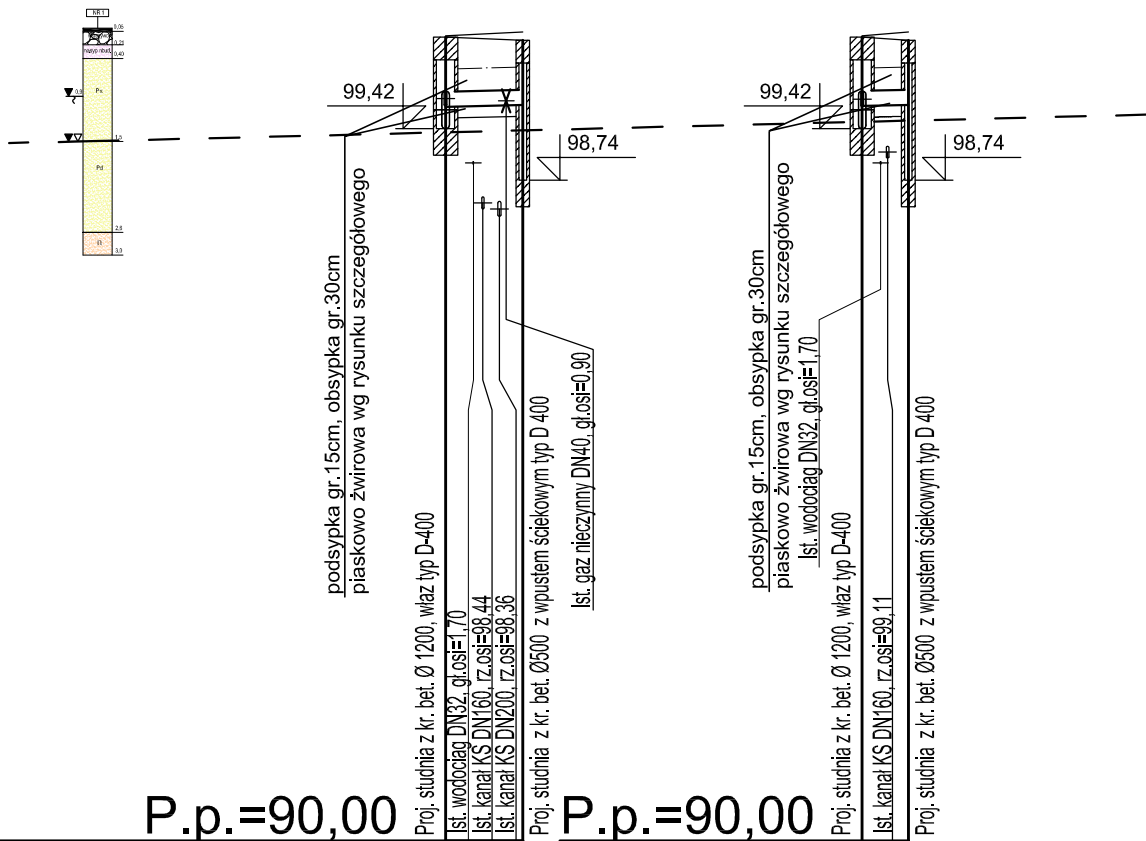

P.p.=90,00

P.p.=90,00

Rzędna projektowanego terenu	100,63
Rzędna istniejącego terenu	100,65
Rzędna dna proj. kanału	99,71
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,92
Długość odcinka	5,0
Proj. spadek kanału, odległość	L=5,0 i=5,0 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200mm PVC klasy S lite SN-8
Hektometr i odległości	0,0 5,0

Nazwa węzła

D3 Wp3

D3 Wp4

SKALA:	1:100/500	NAZWA RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WPUSTY cz. 1	NR RYSUNKU:	3.1
OBIEKT:	Przebudowa ul. Waryńskiego (odc. od ul. Zadzisze) w miejscowości Nowe Grocholice.	DATA:	VI 2018		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA:	SANITARNIA	PROJEKTANT:	Podpis		
		Wzr. Inż.			
		Maria Walczyńska			
		PEL/0142/POCS/13			
		w spec. Instal. - Inżynier (inż.) w zakresie sieci i instal.			
		Marek Brancowski			
		BL/103/76, BL/203/75			
		BL/273/89 w spec. Instal. - Inżynier (inż.) w zakresie przyłączy w zakresie instal. sanitarnych			
		Wzr. Inż.			
		Roman Antyplik			