


PROFIL GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM

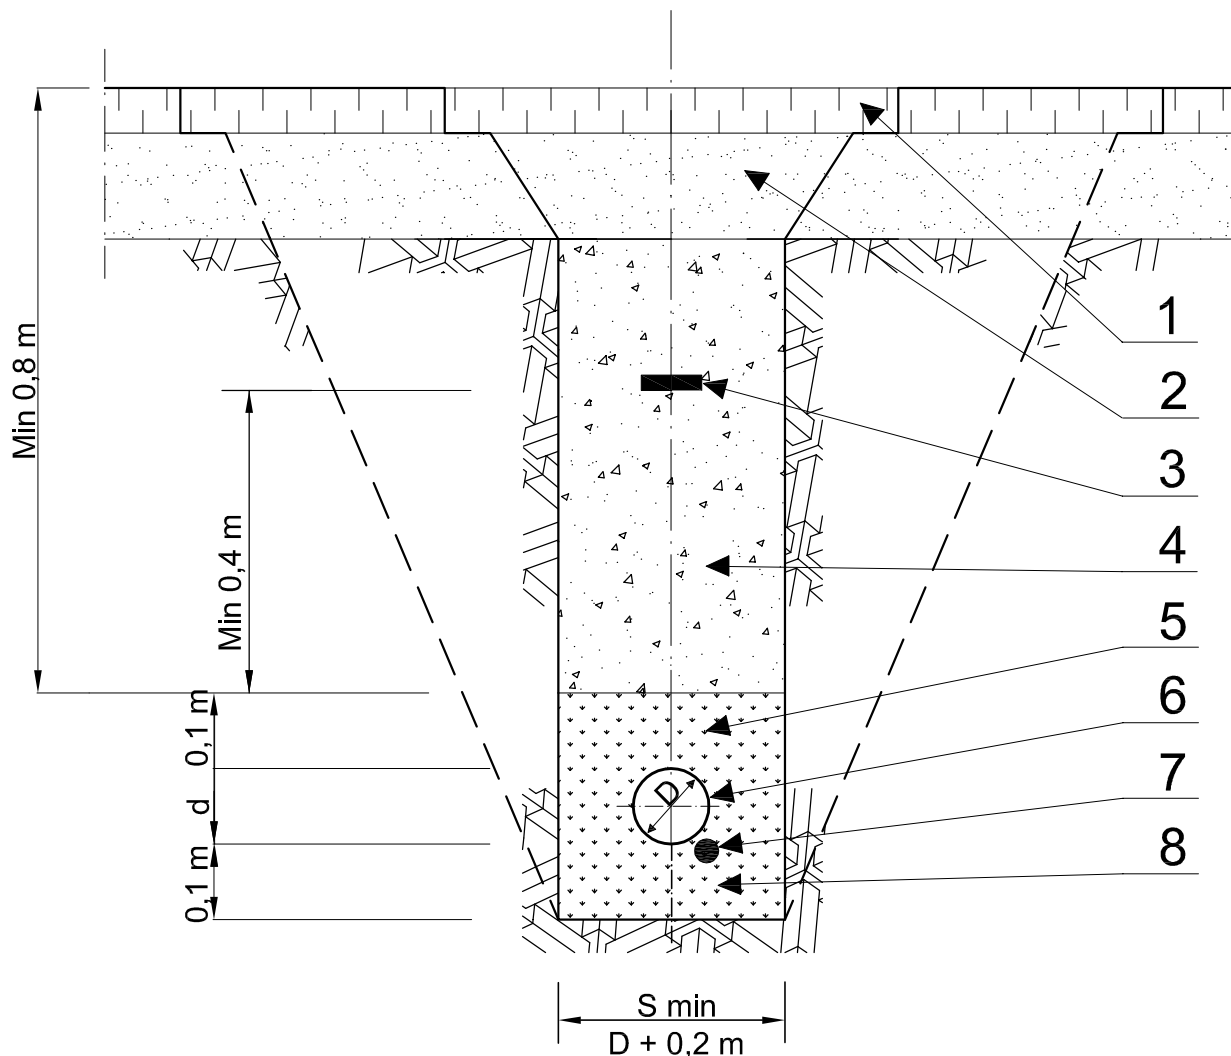

1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa żwiru stabilizowanego
3. Taśma ostrzegawcza żółta, szerokości min 0.20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niż 10.0 cm
6. Gazociąg rura przewodowa z PE
7. Przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsypka nie mniej niż 10.0 cm dla gruntów piaszczystych bez kamieni przy kamienistym podłożu min. 0.15 cm

UWAGA: W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm dla wszystkich średnic.

PRACOWNIA PROJEKTOWA  Sp. z o.o.		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Wasyntona 24 m.197 email: biurokom@gmail.com biuro@kom.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:
-	Profil gazociągu z rur PE w terenie uzbrojony		A
OBIEKT:	Przebudowa ul. Waryńskiego (odc. od poses. nr 4a do ul. Trakt Grochowski) w miejscowości Nowe Grocholice,		DATA VI 2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:	
SANITARNIA	Marek Szaranowski BI/103/76, BI/209/75, BI/079/88 w spec. instal- kizywności w zakresie sieć i instal. sanitarnych mgr inż. Maria Walczyńska POL/0142/PO/05/13 w spec. instal. - kizywności w zakresie sieć i instal. sanitarnych mgr inż.		
Wspieranie:	Roman Antypluk		