


BLOKI BETONOWE POD ZASUWY KOŁNIERZOWE

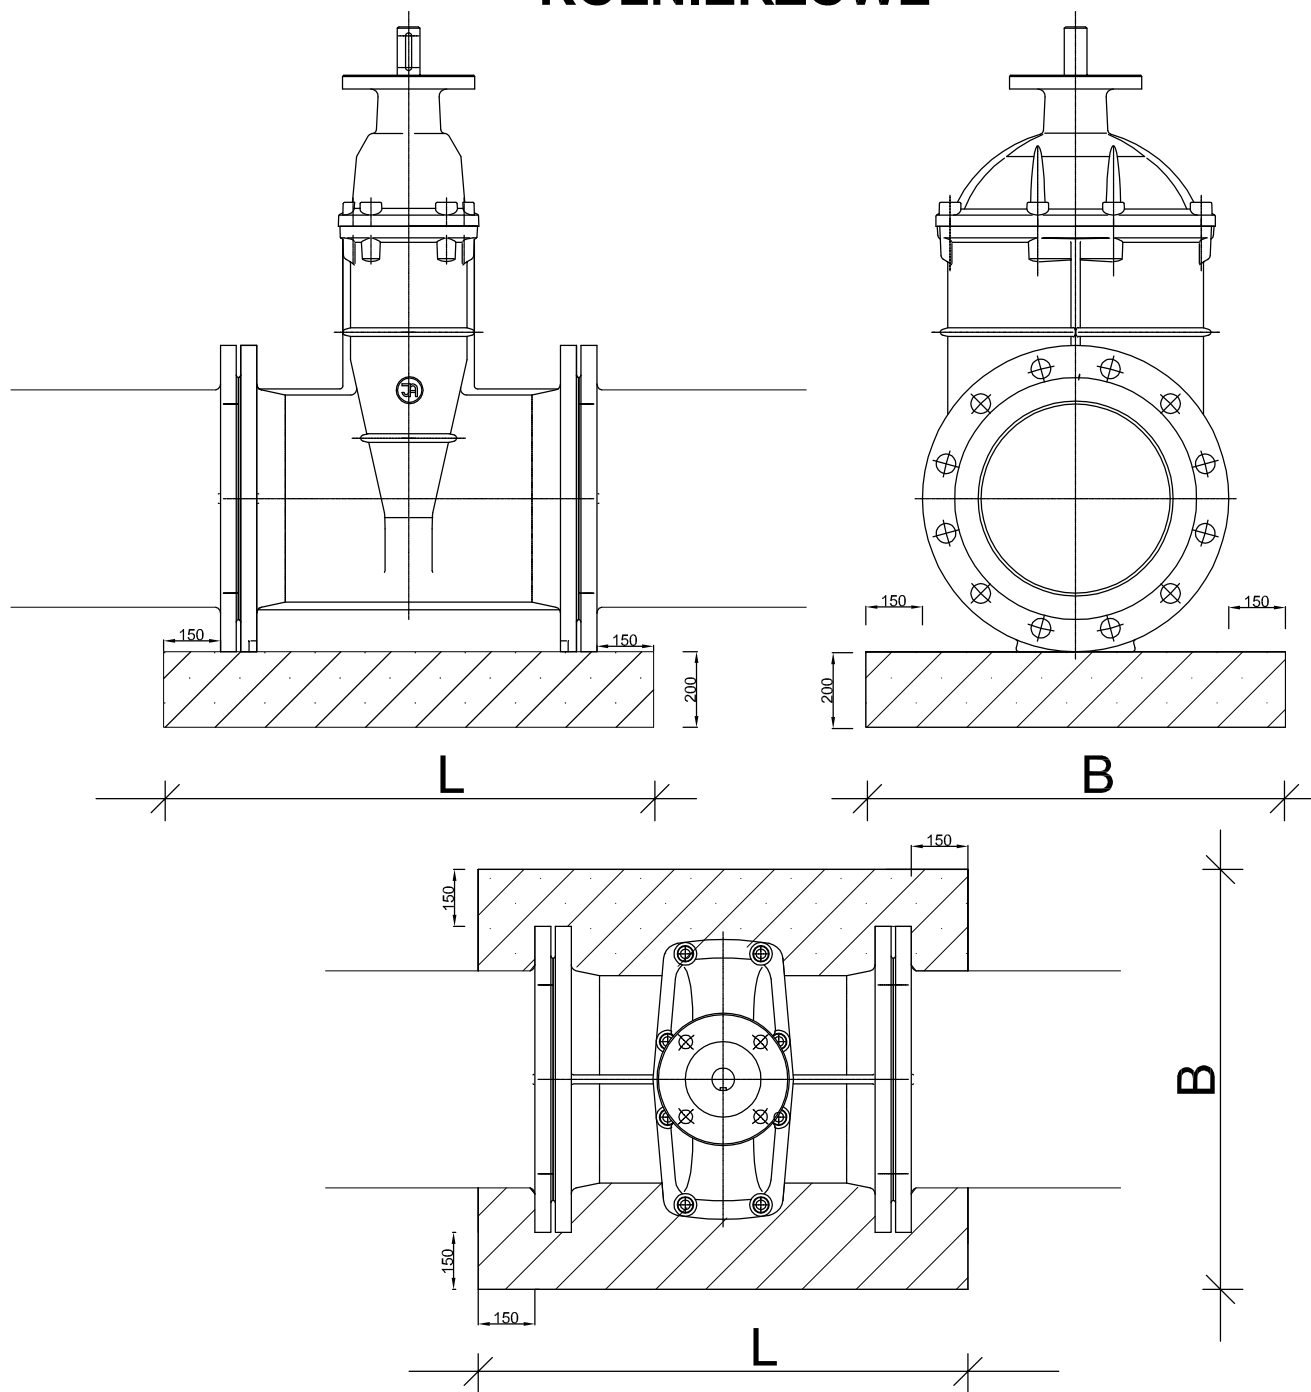

Średnica	Zasuwa kołnierzowa	
DN	L	B
80	480	500
100	490	520
150	510	585
200	530	640
250	550	700
300	570	755
400	610	880
500	650	1015
600	690	1140
800	770	1511

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
-	BLOKI BETONOWE POD ZASUWY KOŁNIERZOWE	D
OBIEKT:	Przebudowa ul. Waryńskiego (odc. od posesji nr 4a do ul. Trakt Grocholicki) w miejscowości Nowe Grocholice.	DATA: VI 2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	PROJEKTANT:	PODPIS:
SANITARIA	Marek Baranowski BIURO 85 820 03 75 BIUŁO 85 820 03 75 w spec. instal.- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	
	mgr inż. Marta Walczyńska POL 0146/P000013 w spec. instal.- inżynierskiej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	
Wspieranie:	mgr inż. Roman Antypluk	