



DN1200

1. Pierścień wyrównujący AVR



Lp	Wielkość Dotw x H	H mm	Masa kg
1	600x60	60	44
2	600x80	80	56
3	600x100	100	72

3. Płyta pokrywowa DIN



Lp	Wielkość DN/dotw	Dzew mm	Dzew mm	H mm	g mm	Masa kg
1	1200/625	1200	1470	200	135	530

4. Płyta pokrywowa na pierścień odciążający




Lp	Wielkość DN/dotw	Średnica zewnętrzna d	Średnica wewnętrzna d1	Wysokość h	Masa kg
1	1960/600	1960	600	150	1030

5. Pierścień odciążający pod płytę pokrywową




Lp	Wielkość DN/dotw	Średnica zewnętrzna d	Średnica wewnętrzna d1	Wysokość h	Masa kg
1	1960/1530	1960	1530	250	740

6. Krag

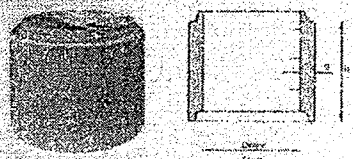

Lp	Wielkość DN/H	Dzew mm	Dzew mm	H mm	g mm	Masa kg
1	1200/250	1200	1470	250	135	340
2	1200/500	1200	1470	500	135	680
3	1200/750	1200	1470	750	135	1020
4	1200/1000	1200	1470	1000	135	1360


7. Dennica

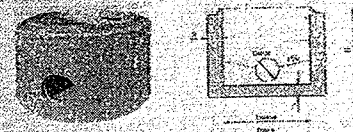

Lp	Wielkość DN/H	Dzew mm	Dzew mm	H mm	Dmax mm	f mm	g mm	Masa kg
1	1200/500	1000	1600	500	200	150	200	1850
2	1200/750	1000	1600	750	300	150	200	2070
3	1200/850	1000	1600	850	400	150	200	2230
4	1200/1000	1000	1600	1000	600	150	200	2620


DN1400

1. Pierścień wyrównujący AVR



Lp	Wielkość Dotw x H	H mm	Masa kg
1	600x60	60	44
2	600x80	80	58
3	600x100	100	72

2. Płyta pokrywowa DIN



Lp	Wielkość DN/dotw	Dzew mm	Dzew mm	H mm	g mm	Masa kg
1	1400/625	1400	1740	150	120	740

3. Płyta pokrywowa na pierścień odciążający




Lp	Wielkość DN/dotw	Średnica zewnętrzna d	Średnica wewnętrzna d1	Wysokość h	Masa kg
1	2200/600	2200	625	160	1410

4. Pierścień odciążający pod płytę pokrywową




Lp	Wielkość DN/dotw	Średnica zewnętrzna d	Średnica wewnętrzna d1	Wysokość h	Masa kg
1	2200/1750	2200	1750	250	870

5. Krag

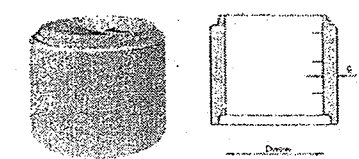

Lp	Wielkość DN/H	Dzew mm	Dzew mm	H mm	g mm	Masa kg
1	1400/500	1400		500		1050
2	1400/1250	1400		1250		2620
3	1400/2000	1400		2000		4120

6. Dennica

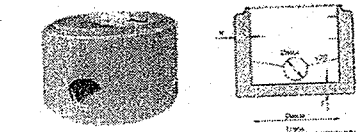


Lp	Wielkość DN/H	Dzew mm	Dzew mm	H mm	Dmax mm	f mm	g mm	Masa kg
1	1400/1250	1400		1250	800			3440
2	1400/2000	1400		2000	1000			5000

DN1600

1. Pierścień wyrównujący



2. Płyta redukcyjna




Lp	Wielkość DN/H	Dzew mm	Dzew mm	H mm	Dmax mm	f mm	g mm	Masa kg
1								
2								
3								
4								

3. Płyta pokrywowa DIN



Lp	Wielkość DN/dotw	Dzew mm	Dzew mm	H mm	g mm	Masa kg
1						

4. Płyta pokrywowa

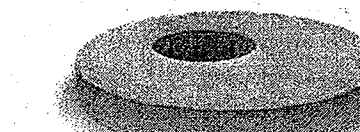


Lp	Wielkość Dotw x H	H mm	Masa kg
1			

5. Pierścień odciążający



Lp	Typ adaptera	Średnica zewnętrzna d	Wewnętrzna średnica robocza
1			
2			
3			

6. Krag

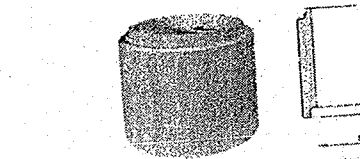

Lp	Wielkość DN/H	Dzew mm	Dzew mm	H mm	g mm	Masa kg
1						

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Halina Karpuk 61-831 Włocławek	STADIUM PB + PW	SKALA	Szczegół studium przepływow	M. 8/11-05-05
	INWESTOR Urząd Gminy Raszyn ul. Słowiańska 26 05-090 Raszyn	DATA kwiecień 2017		
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Beata Trochim 61-831 Włocławek	PRZEDSIĘWZIENIE Systemów odprowadzenia wód opadwowych na terenie Gminy Raszyn	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Beata Trochim 61-831 Włocławek	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Beata Trochim 61-831 Włocławek	PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Beata Trochim 61-831 Włocławek